6F HALL 1・2 天伏

固定バトン配置図

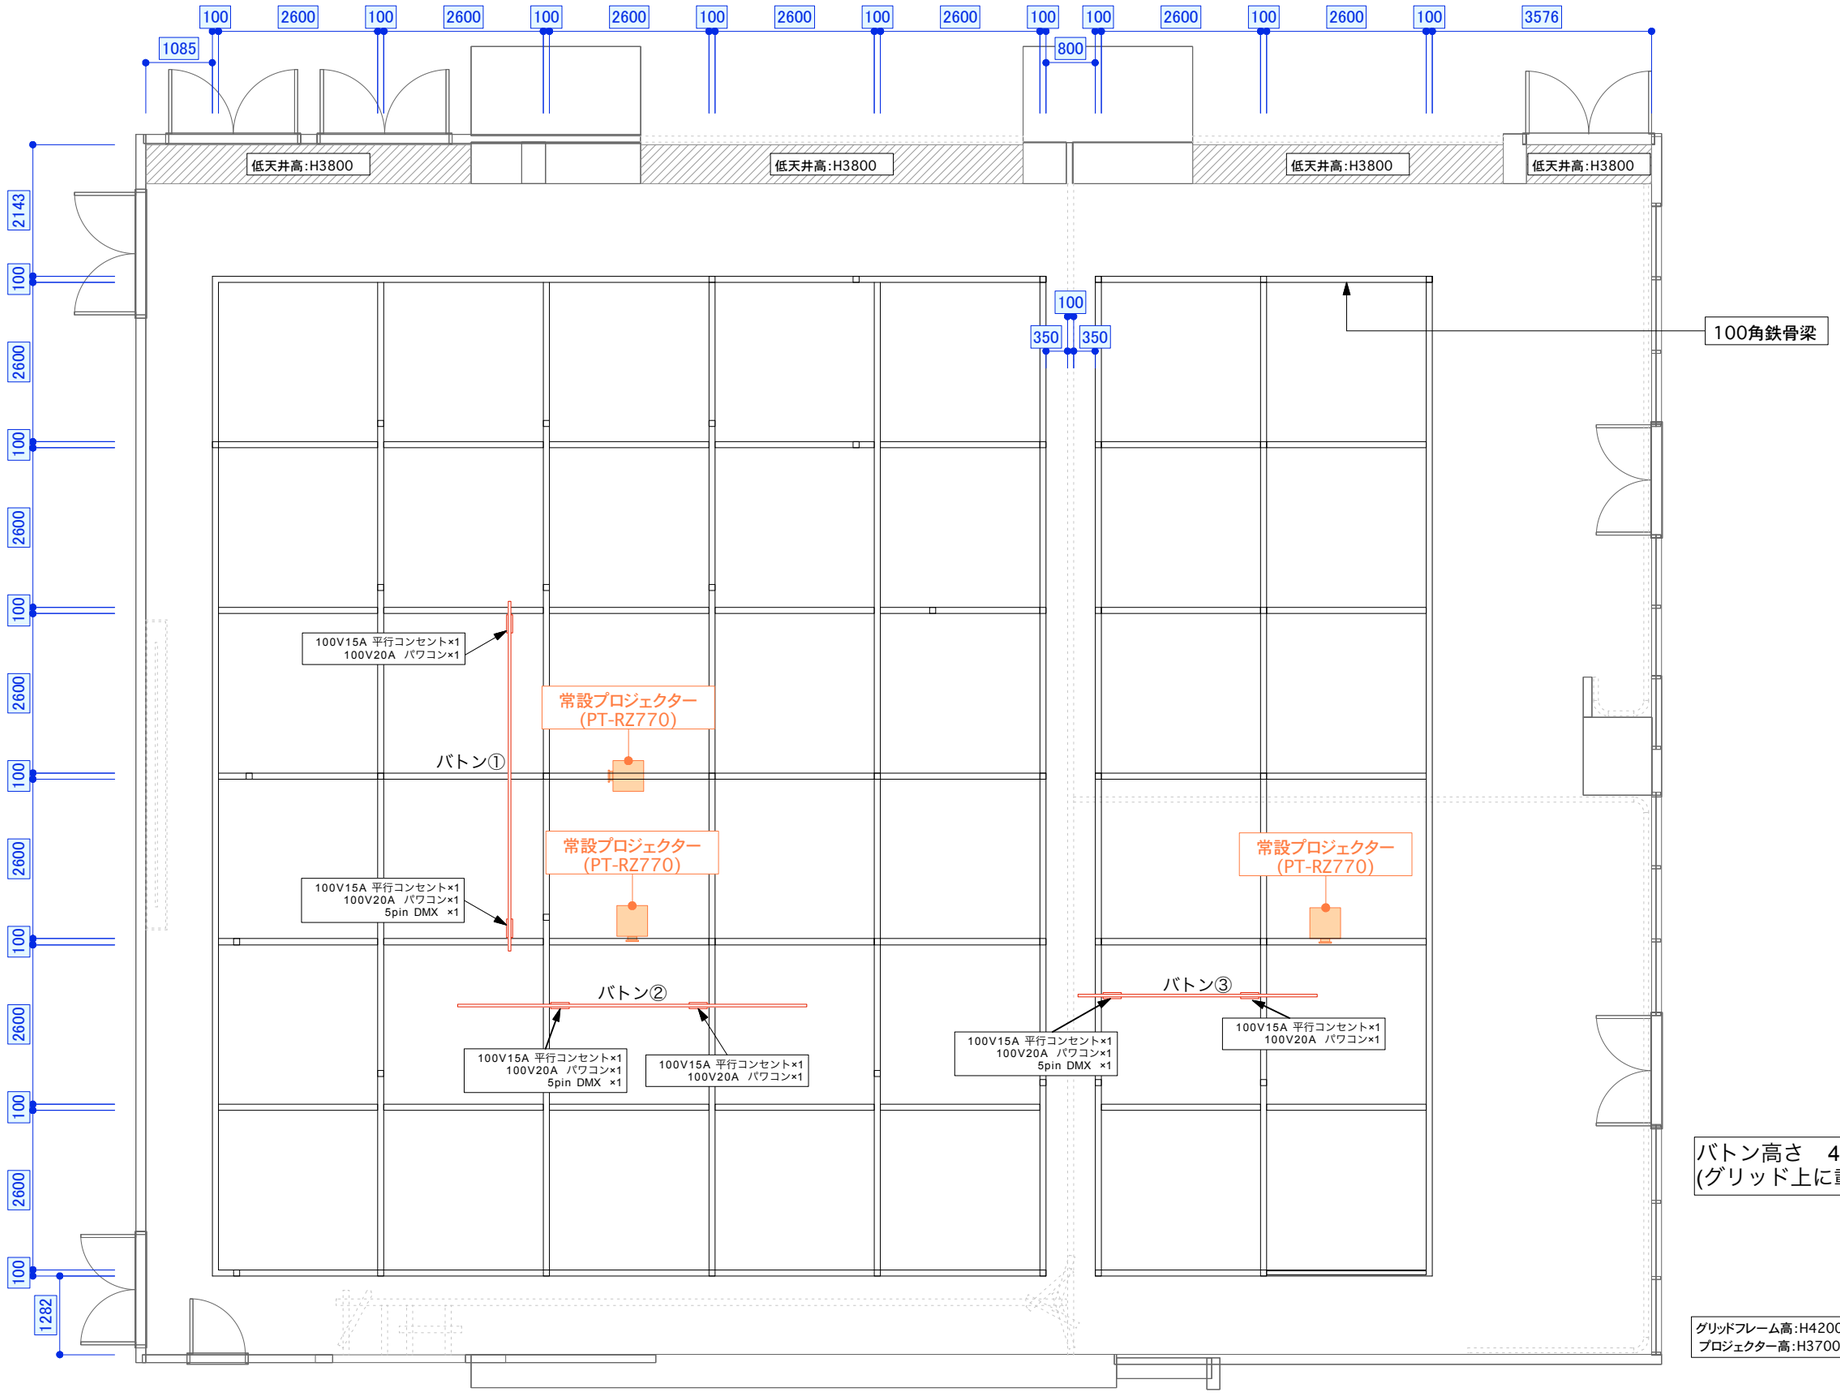

※バトン電源回路はすべて単独回路になります。